


附件一 高雄市湖內區及茄萣區魚塭分布及台電公司保留本市饋線餘裕量可併網範圍

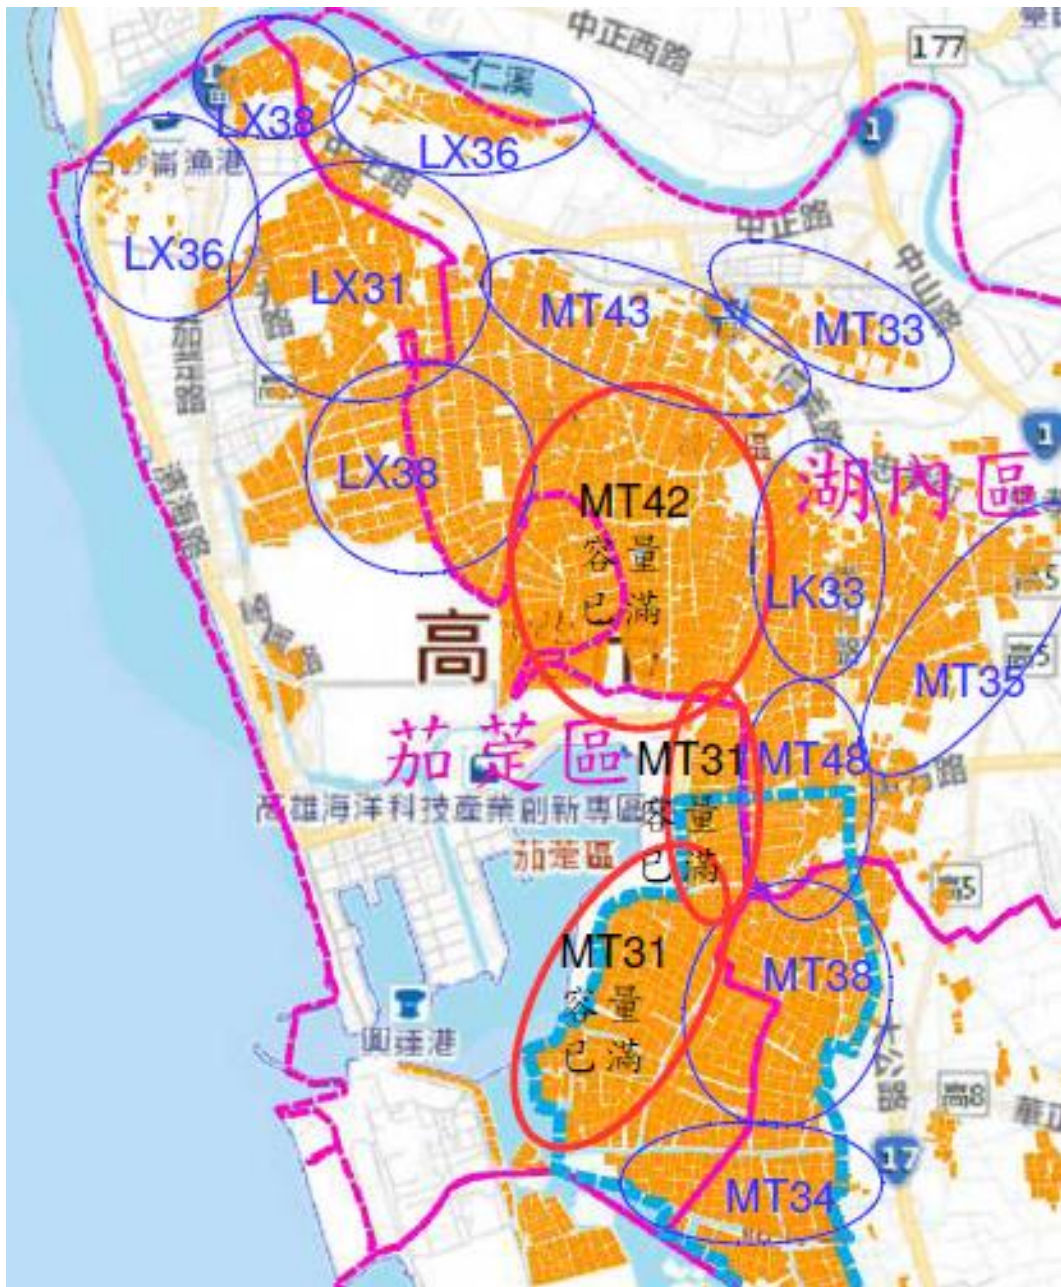

饋線代號	保留餘裕量
LX36	3,500 kW
LX38	2,000 kW
LX31	4,000 kW
MT43	2,000 kW
MT33	2,000 kW
LK33	3,800 kW
MT35	5,300 kW
MT48	2,200 kW
MT38	500 kW
MT34	5,200 kW
總計	共 30.5MW