


附件一 高雄市湖內區及茄萣區魚塭分布及台電公司保留本市饋線餘裕量可併網範圍(第四階段)

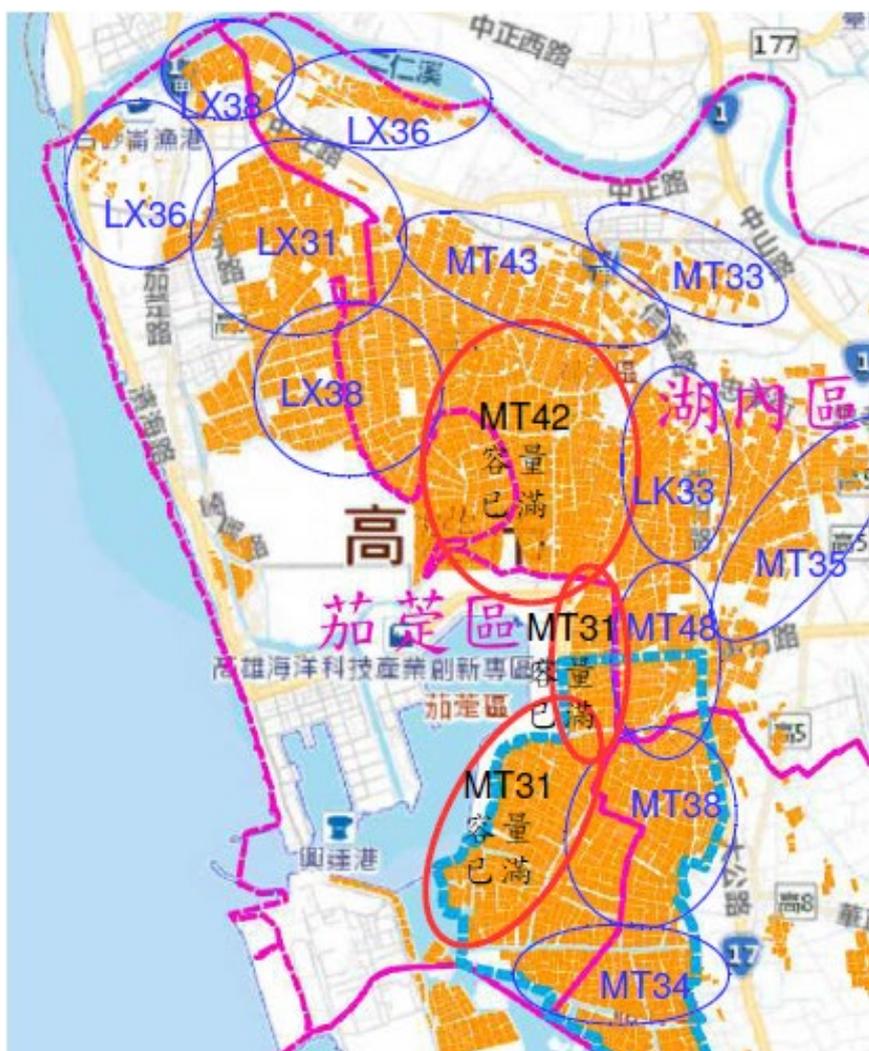

饋線代號	保留餘裕量
LX36	1951.57 kW
LX38	10.91 kW
LX31	469.13 kW
MT43	218.55 kW
MT33	2,000 kW
LK33	1884.91 kW
MT35	4800.185 kW
MT48	2,200 kW
MT38	0 kW
MT34	2179.15 kW
總計	共 15.714MW